


最高許容圧力
 40℃以下の冷温水 0.98MPa
 制御差圧 0.098~0.69MPa
 流量許容差 0.098~0.49MPa +20%,-10%
 0.50~0.69MPa ±20%
 フランジ JIS10K

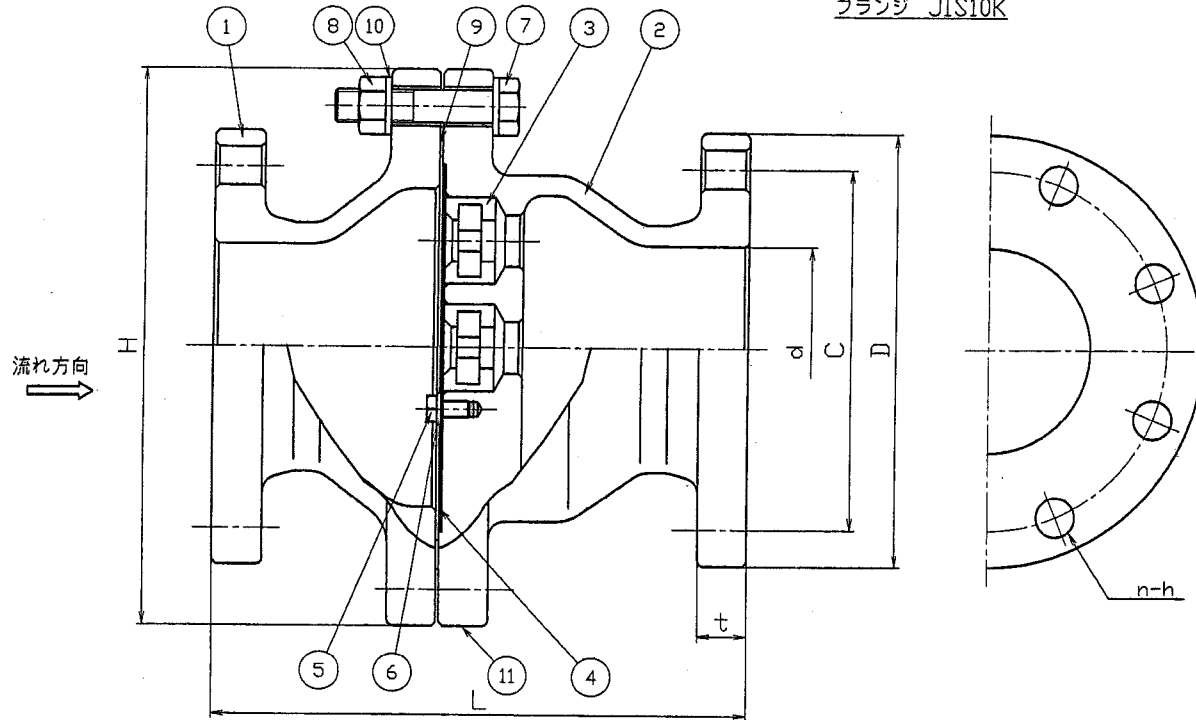

部番	部品名	個数	材料	記事
1	本体A	1	FC200	ナイロン
2	本体B	1	FC200	ナイロン
3	カートリッジ	1set	C3604BD シリコンゴム	
4	押さえ板	1	SUS304	
5	止めねじ	1set	SUS304	
6	座金 A	1set	SUS304	
7	ボルト	1set	SS400	Znメッキ
8	ナット	1set	SS400	Znメッキ
9	ガスケット	1	T#1995	
10	座金 B	1set	SS400	Znメッキ
11	銘板	1	テトロン	

検査 圧力	弁箱		弁座
	水圧	1.96 MPa	MPa
	空圧	MPa	MPa

規格	面間	三吉標準
	管接続	JIS B 2239
	肉厚	三吉標準
製品記号		TFN

呼び径	L	H	フランジ							ボルト径	設定流量(Q /min)	
			D	C	d	t	n	h				
65A	220	204	175	140	65	22	4	19	M16	120~360	各10Q刻み	
80A	240	240	185	150	80	22	8	19	M16	120~490	各10Q刻み	
100A	260	270	210	175	100	24	8	19	M16	160~880	各10Q刻み	

ナイロンライニング

铸铁フランジ形 定流量器(F形)

年月日	2007.12.11	図番	△
承認	加藤		△
検査	柳原	TFN0-00000	△
設計		REV-03	△
製図	久木田		記号 日付 承認

三吉バルブ株式会社