


符号	日付	訂正記事	担当
△	2013-06-13	ガスケット材質変更	福本・元田・安部・山崎
△	2014-09-26	Fig.No.追記	福本・山崎・元田
△	2014-10-07	ふた材料訂正 SCS1→SCS2	福本・山崎・元田
△	2020-09-25	重量追記	福本・山崎・元田

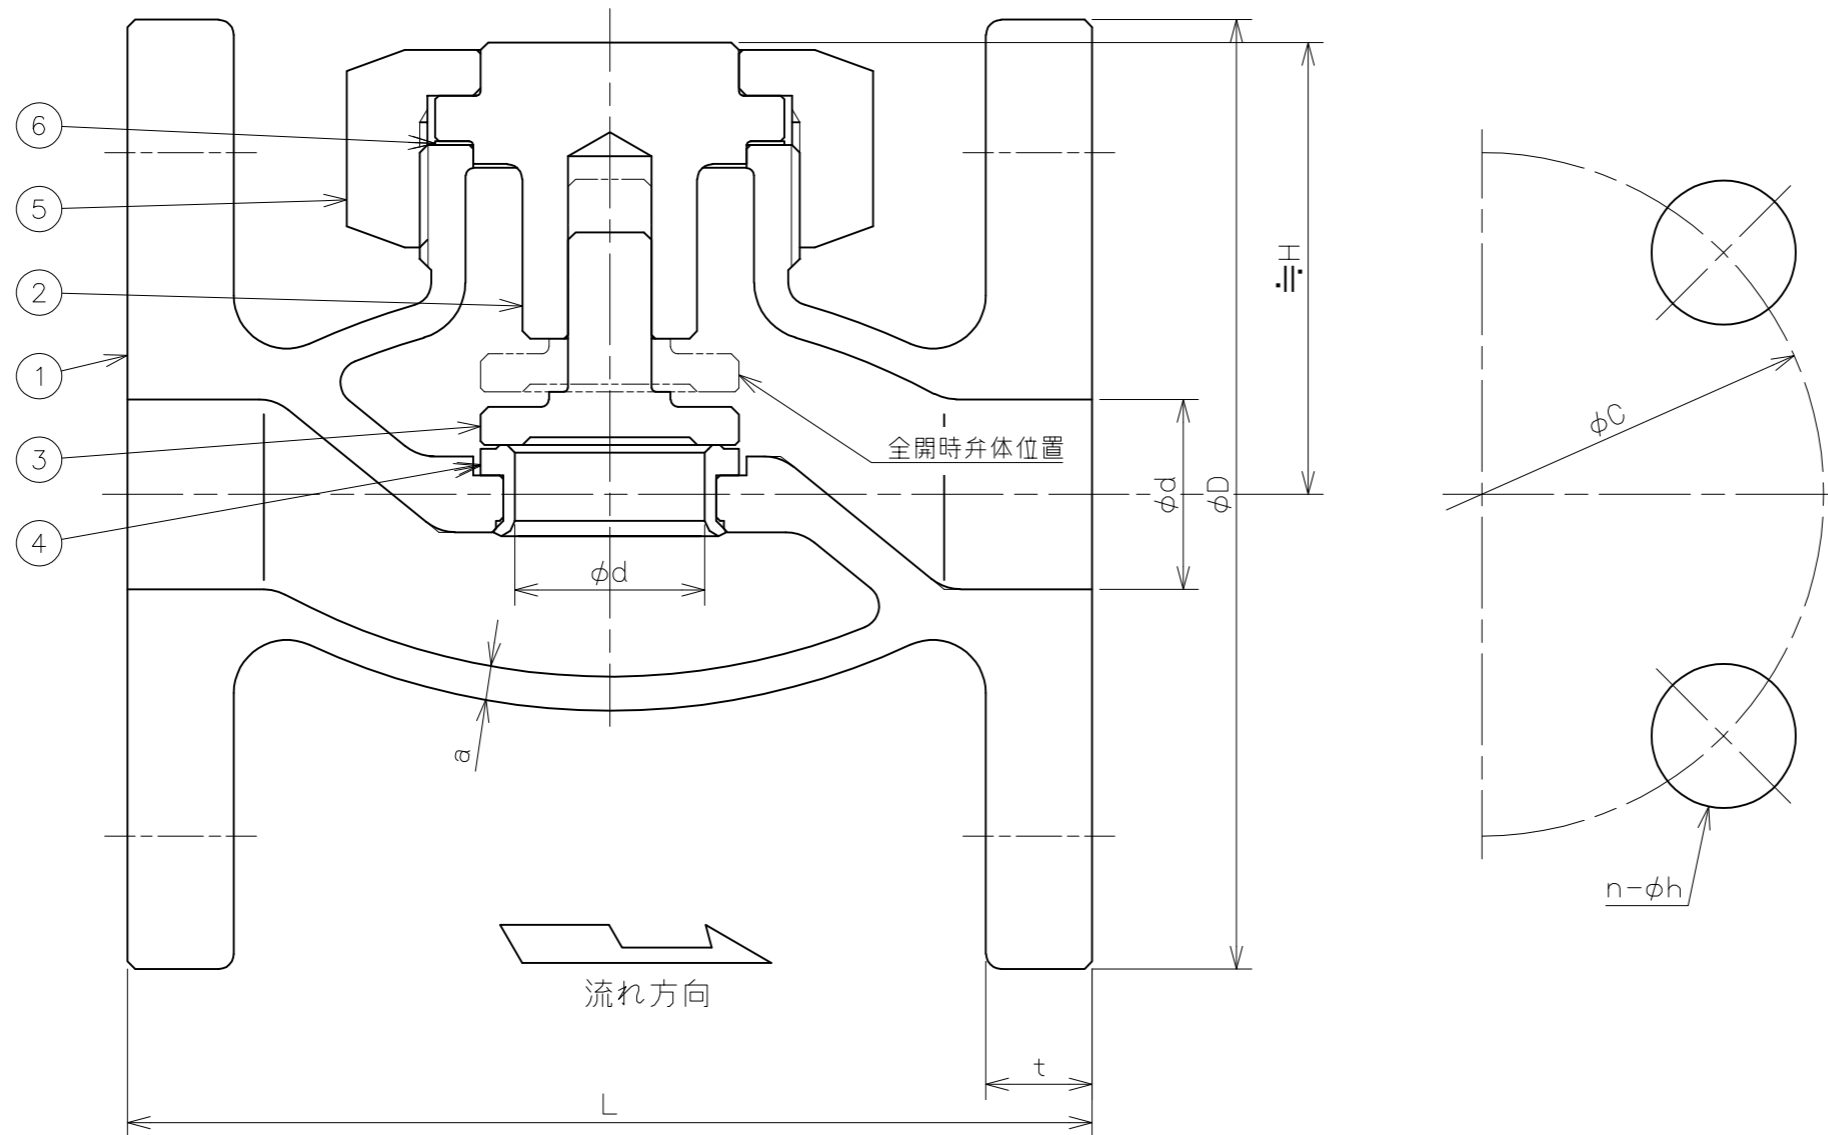

番号	部品名	材料	個数	備考
6	ガスケット	C1100	1	
5	ユニオンナット	FCD-S	1	
4	弁箱付弁座	SUS403	1	
3	弁体	SUS403	1	
2	ふた	SCS2	1	
1	弁箱	FCD-S	1	

第三角法	試験	空気圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	0.6MPa
尺度		弁座漏れ	0.6MPa

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t				
15	15	108	95	70	4	15	12	3.5	48	3.5	
20	20	117	100	75	4	15	14	3.5	53	4.0	
25	25	127	125	90	4	19	14	4.0	60	5.5	
32	32	140	135	100	4	19	16	4.5	67	6.5	
40	40	165	140	105	4	19	16	5.0	76	6.5	
50	50	203	155	120	4	19	16	5.5	89	10.0	

ダクタイル鉄 10K-15~50 MDU-Fリフト  
 フランジ形リフト逆止弁  
 FCD-S/403 Fig.279

承認	検図	設計	製図	日付	
山崎	元田	山崎	福本	2013-04-10	
				図番	NMD-17729-4

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.